* Als externe Magnetventile sind nur nach DIN EN ISO 23553–1 zugelassene einzusetzen

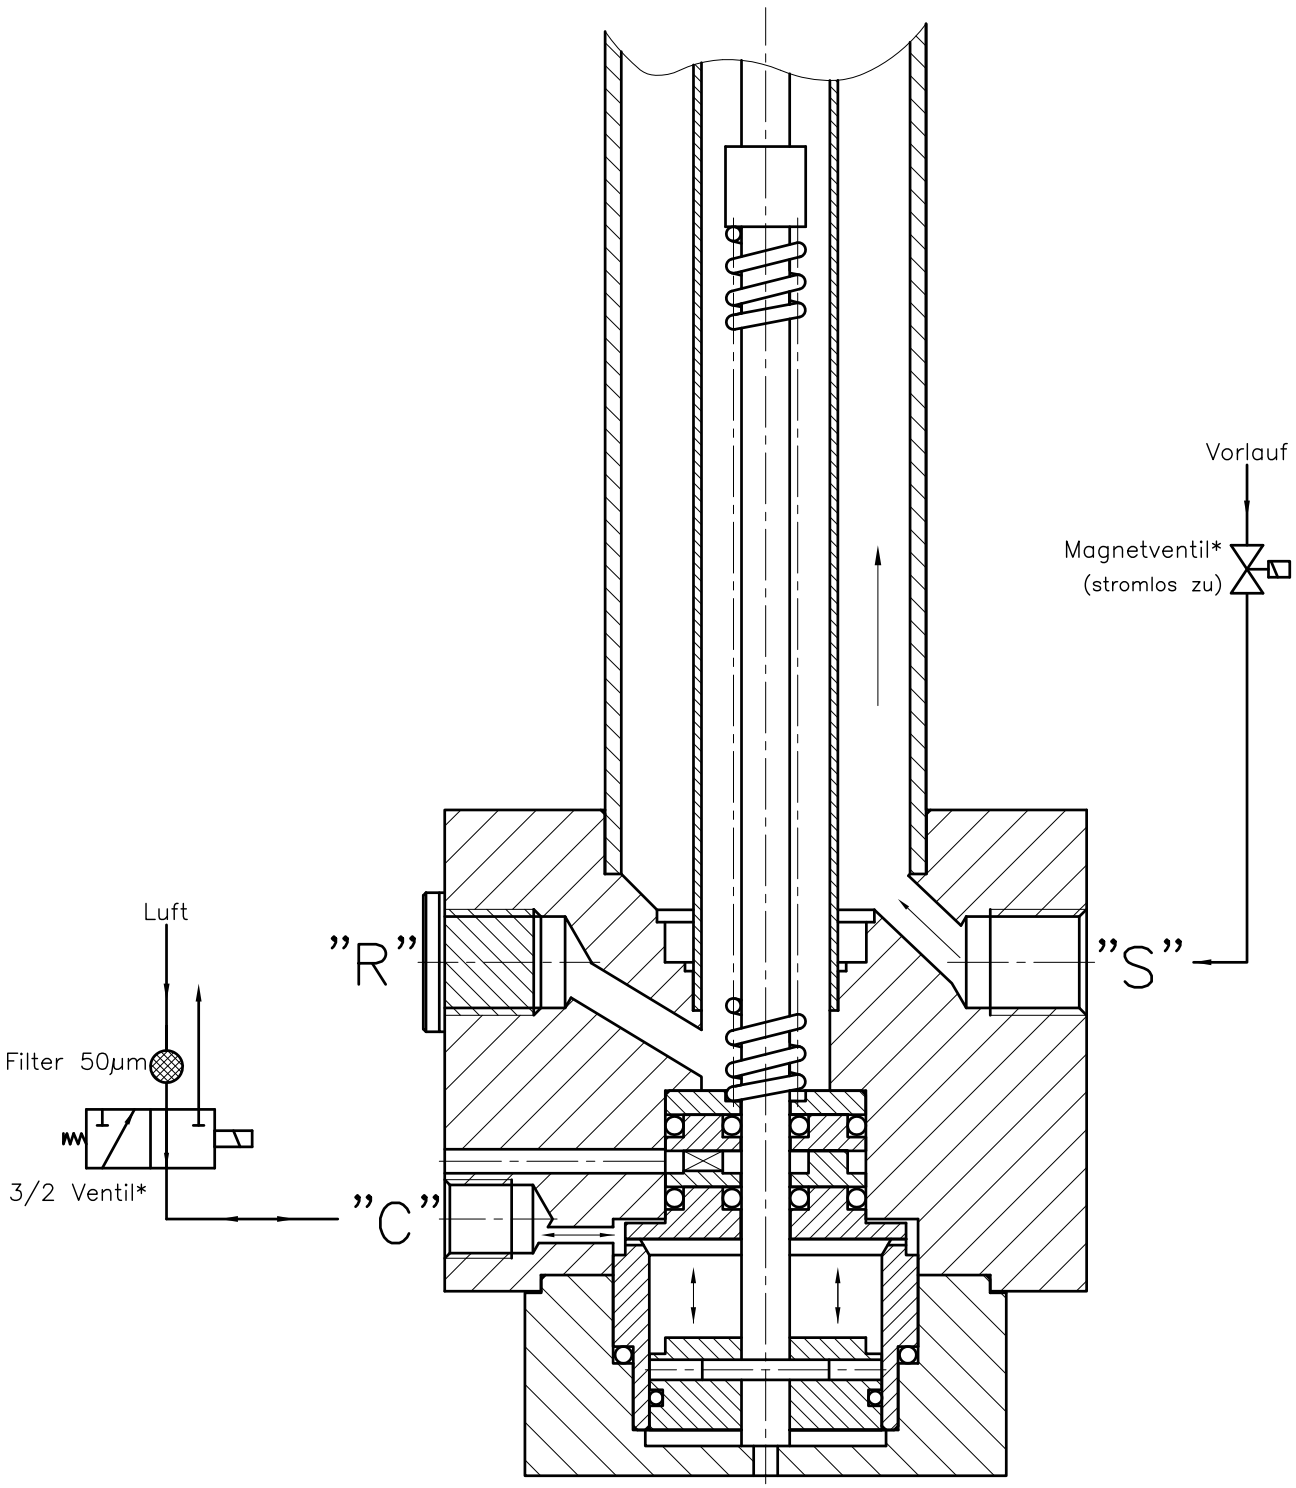

©Fluidics Instruments BV